


P DORYS 1NP - ROZVODY PDL
1 : 75

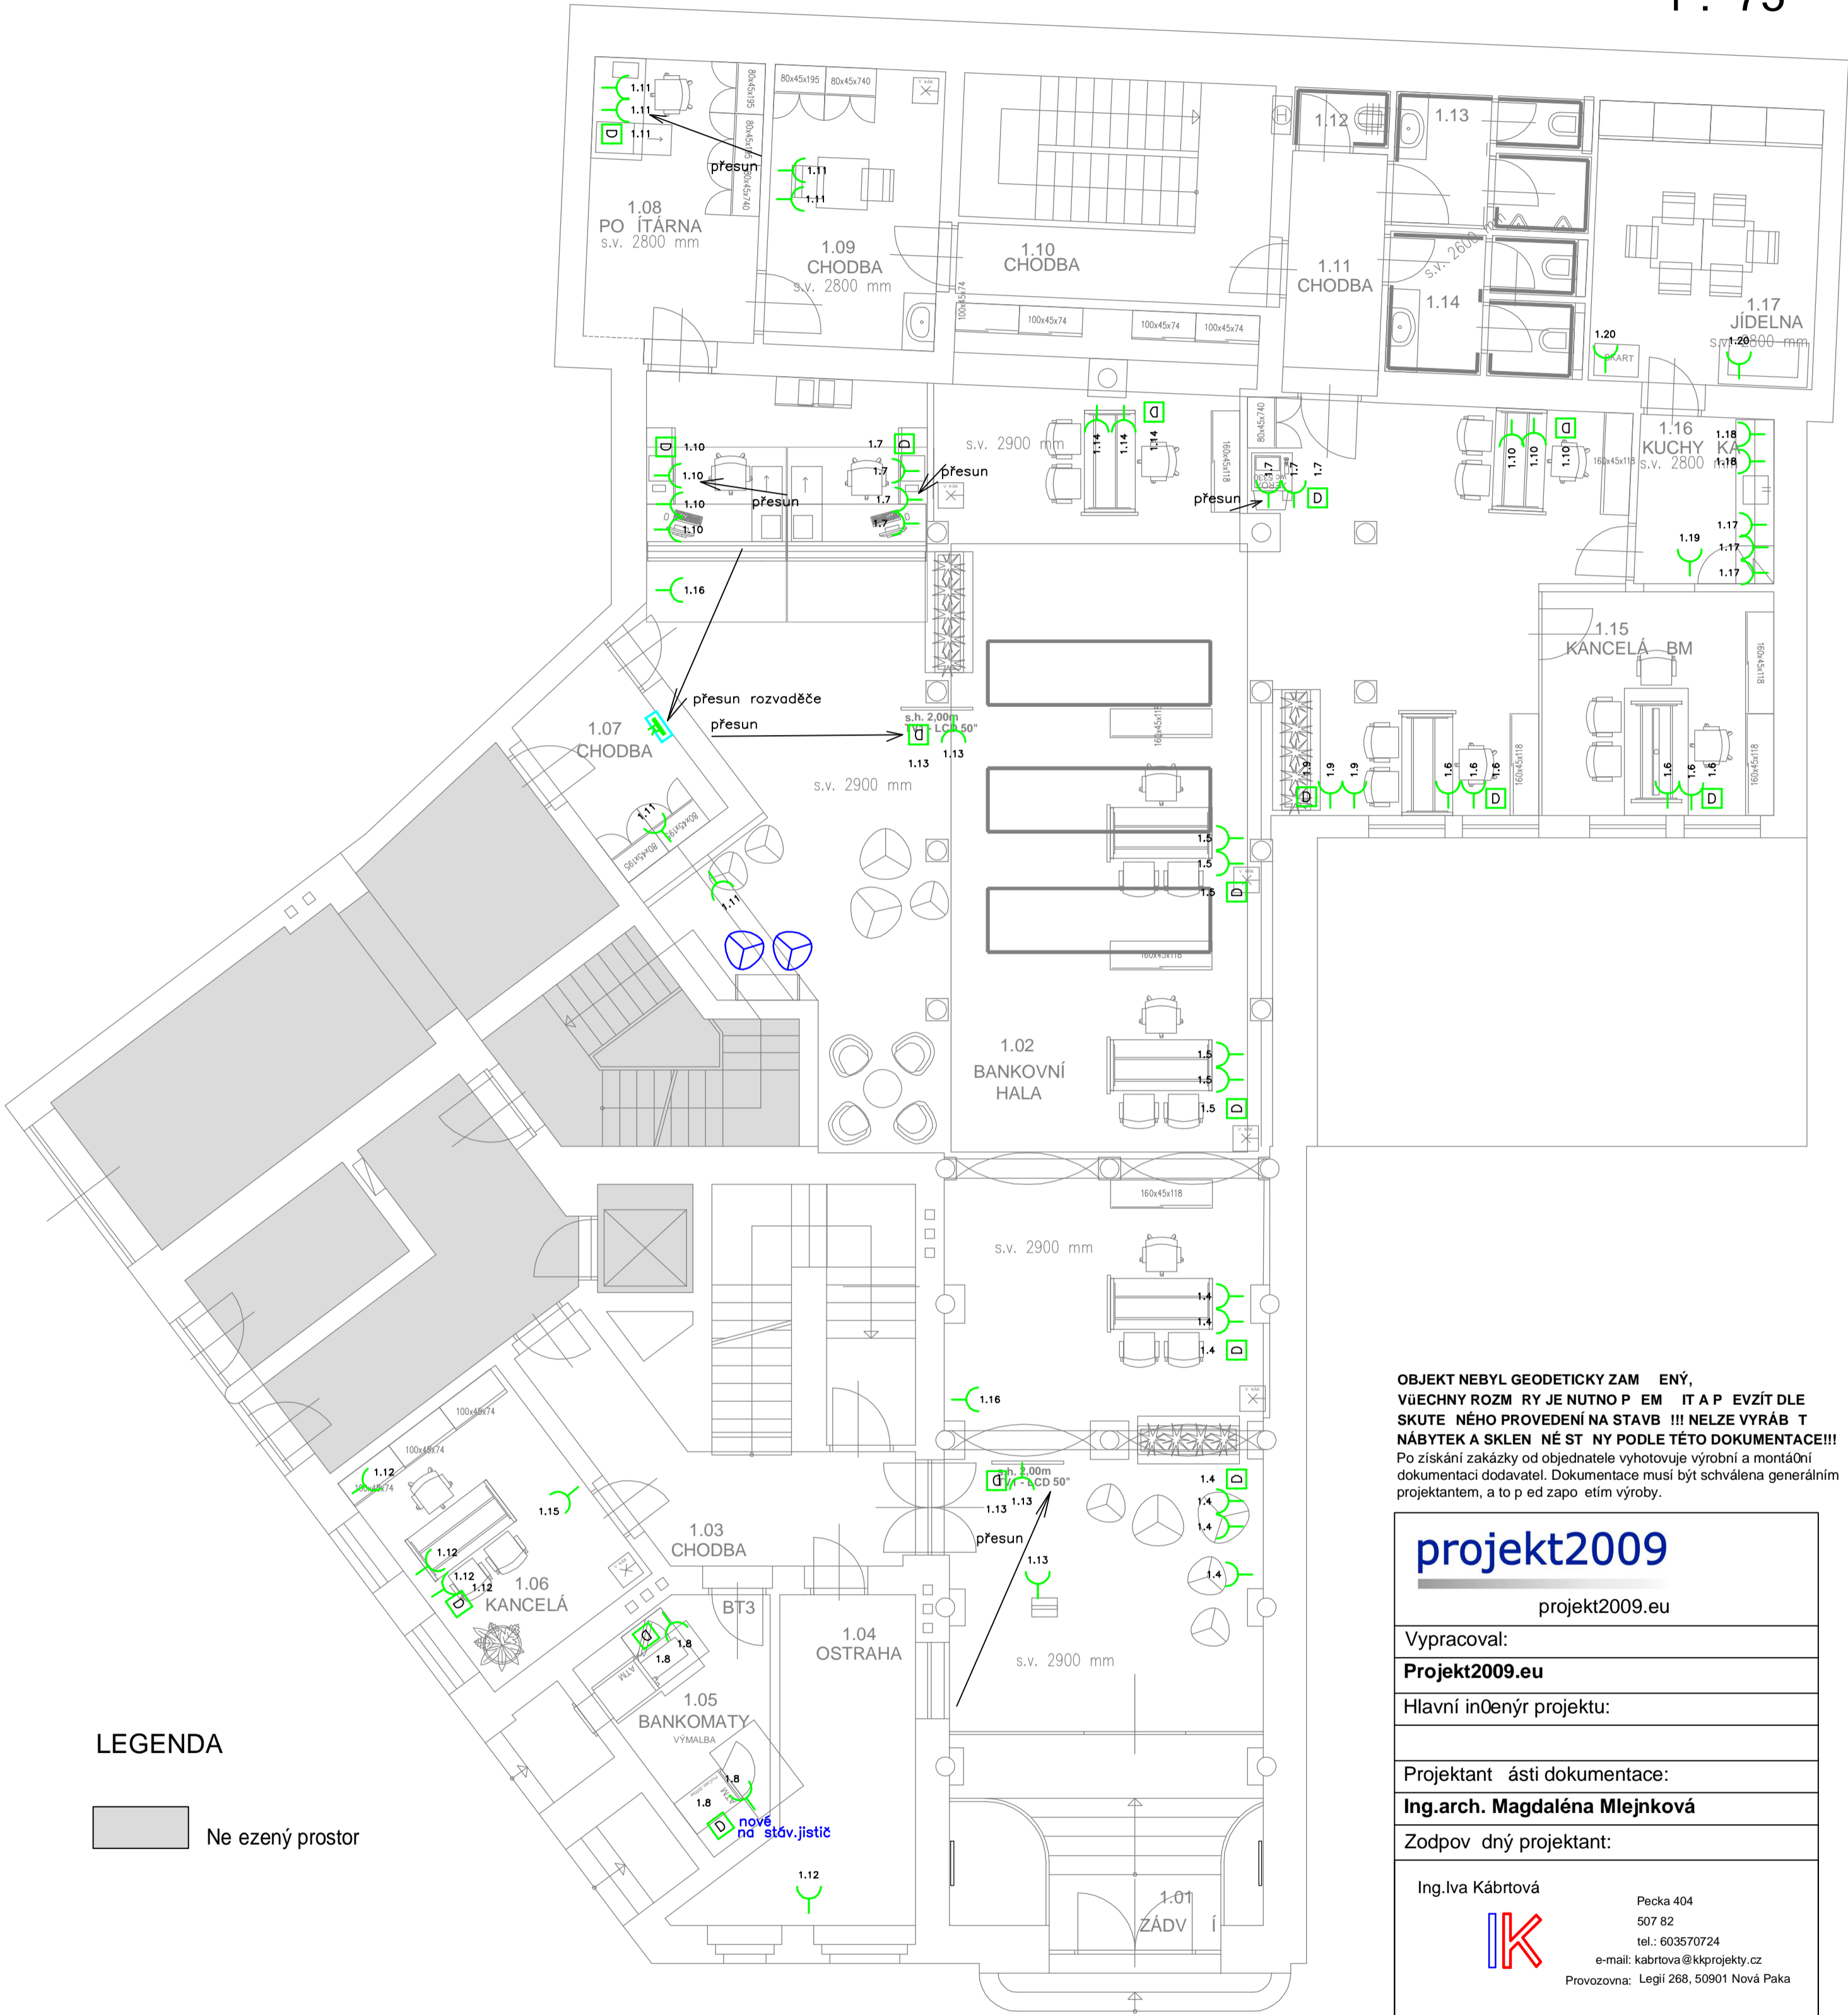

LEGENDA

Ne ezený prostor

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

- DFL M 255 DEHNflex DFL M 255, 15kA (8/20)
- 5519B-A0235784 Zásuvka jednodílná, s ochranným kolíkem, s otáčkami; d. Future linear, Solo; b. studio b16
- 5525N-C02357 R1 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, s otáčkami; d. Profil 45; b. karmínová (RAL 3003)
- 5519A-A02357 B Zásuvka jednodílná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s otáčkami; d. Tango; b. b16
- UA 60-130 Krabice podlahová UA 60-130 pro výš. mazení 60-140 mm
- UA240/100 Podlahový box pro osazení 4/6
- přesun umístění PDL boxu

OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘENÝ, VŮLEČNÝ ROZMĚRY JE NUTNO POUŽÍVAT A POUŽÍVAT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ !!! NELZE VYRÁBĚT NÁBYTEK A SKLENĚNÉ STOLY PODLE TĚTO DOKUMENTACE!!! Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započetím výroby.

projekt2009		
projekt2009.eu		
Vypracoval:		
Projekt2009.eu		
Hlavní inženýr projektu:		
Projektant částí dokumentace:		
Ing.arch. Magdaléna Mlejnková		
Zodpovědný projektant:		
Ing.Iva Kábrtová		
		
Pecka 404 507 82 tel.: 603570724 e-mail: kabrtova@kkprojekt.cz Provozovna: Legii 268, 50901 Nová Paka		
Investor:		
 Raiffeisenbank a.s. Hvzdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, I 49240901		
Stavba:		
Raiffeisenbank, Karlovy Vary Králův Jiho 909/39, 36001 Karlovy Vary		
Název výkresu:		
P DORYS 1NP - ROZVODY PDL		
Stupeň PD:	Datum:	Měřítko:
DSP	05/2024	1:75
část dokumentace:	výkresu:	Revize:
D1 - EL	03	