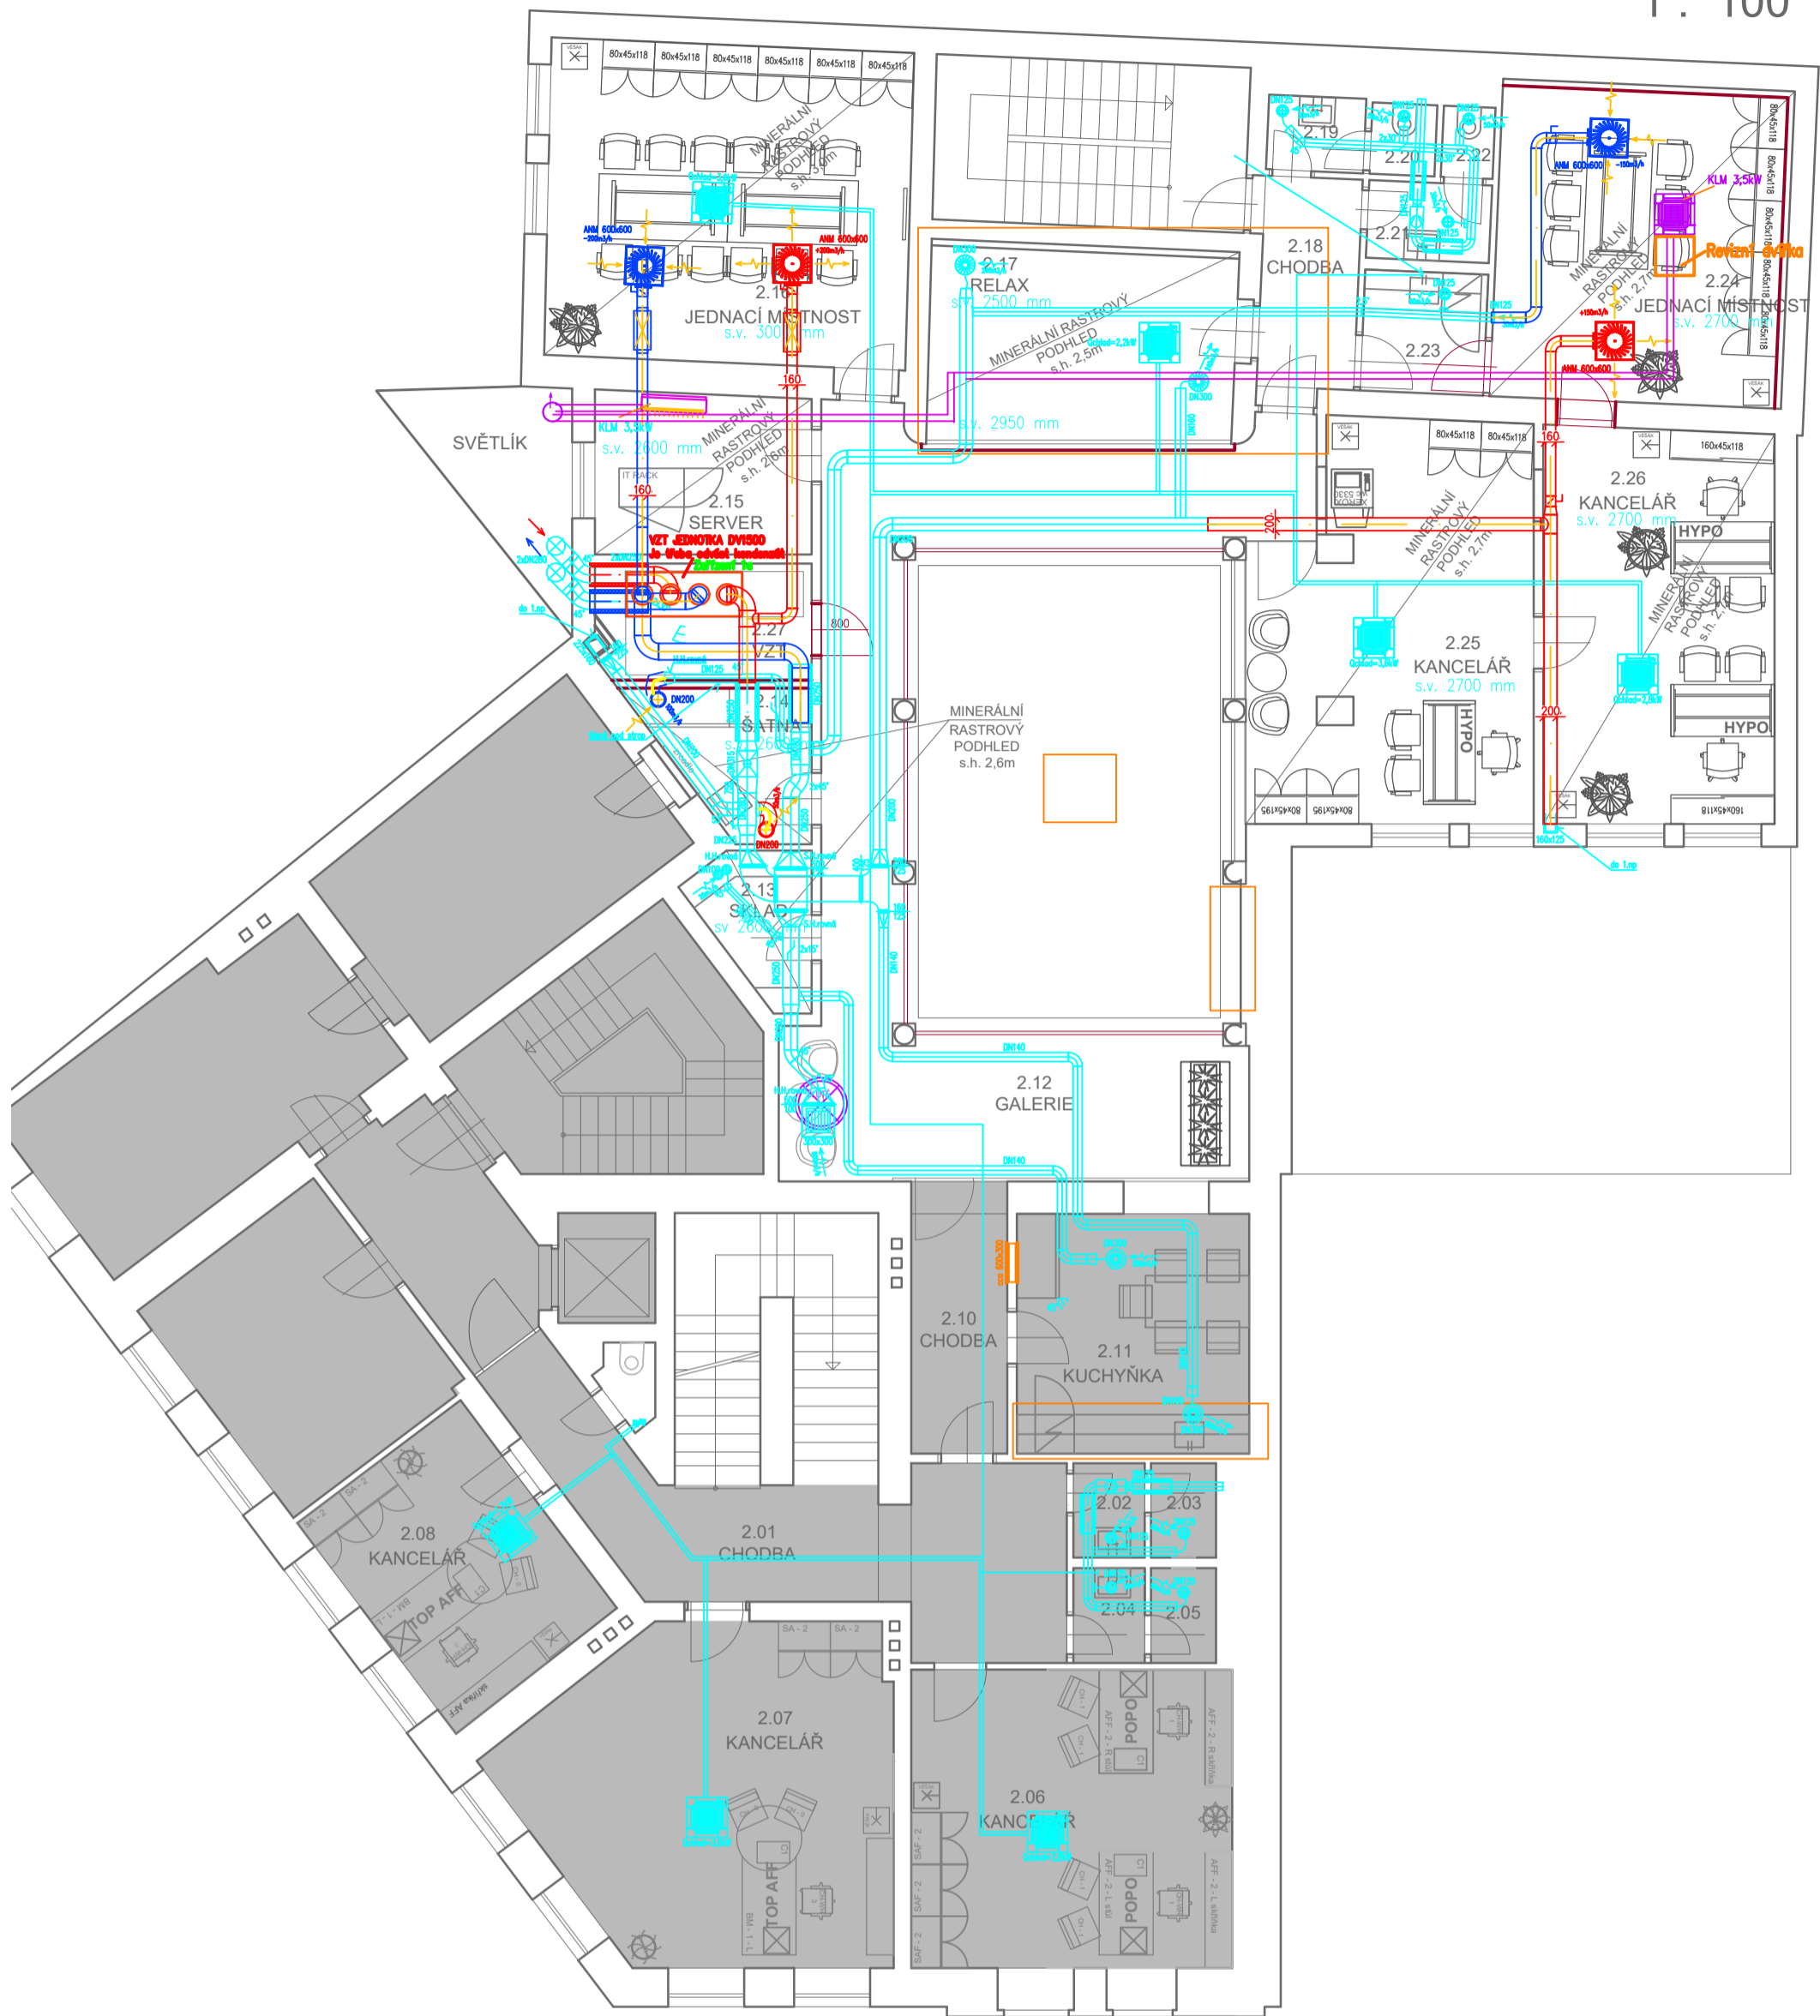





PŮDORYS 2NP -VZT A CHLAZENÍ
1 : 100





LEGENDA ZAŘÍZENÍ - REVIZE PROJEKTU VZT


- 

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- 

VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA
- 

VENKOVNÍ KONDENZČNÍ JEDNOTKA
- 

PŘÍVODNÍ REGULOVATELNÝ ANEMOSTAT
- 

PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- 

PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ROZVODY R410A
- PŮVODNÍ VZT A KLM ROZVODY NA NĚŽ SE BUDOU NAPOJOVAT NOVÁ ZAŘÍZENÍ VZT

OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘENÝ.
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEVZÍT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ!!! NELZE VYRÁBĚT NÁBYTEK A SKLENĚNÉ STĚNY PODLE TĚTO DOKUMENTACE!!!
Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započatím výroby.

projekt2009		 DAVIVE 1234 ul. národní, 123456
projekt2009.eu		
Vypracoval:	Tomáš PETR	
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Chrást	
Projektant části dokumentace:		
Zodpovědný projektant:		
Investor:	 Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901	
Stavba:	Raiffeisenbank, Karlovy Vary Krále Jiřího 909/39, 36001 Karlovy Vary	
Název výkresu:	2NP - NAVRHOVANÝ STAV VZT A CHLAZENÍ	
Stupeň PD:	Datum:	Měřítko:
	05/2024	1:50
Část dokumentace:	Č. výkresu:	Revize: